

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WKROŚNIE ODRZ.



66-600 Krosno Odrz., ul. Nadodrzańska 24
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/
e-mail: psse.krosnoodrzańskie@sanepid.gov.pl
NIP: 926-12-96-375

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZ.

HK.W.9020.24.2024
(wysłano ePUAP)

Krosno Odrzańskie, dnia 8 lipca 2024 r.

08. 07. 2024

3142

ilość zał.

L.dz.

Podpis

OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3 oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3, 5 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr 014/2024-56, próbki wody pobranej w dniu 24 czerwca 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu wiejskiego w Grabinie**, administrowanego przez Gminę Bytnica- Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica, stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza wyżej wymienionej próbki wody pobranej z punktu czerpalnego przy kościele w Grabinie wykazała, że woda w badanym zakresie **nie odpowiada** wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), ze względu na **przekroczony dopuszczalny zakres zawartości parametru żelaza** (stwierdzono 522 µg/l- dopuszczalna zawartość żelaza wynosi 200 µg/l).

Korzystanie z wody w okresie warunkowego dopuszczenia wody do spożycia nie powinno stanowić bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumenta, pod warunkiem, że pozostałe parametry nie ulegną pogorszeniu.

W oparciu o § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, proszę o wskazanie zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody. Termin realizacji działań naprawczych zgodnie z § 21 ust. 9 cytowanego rozporządzenia wymaga akceptacji Wójta Gminy Bytnica. Powyższe

informacje proszę przekazać w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Gmina Bytnica
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Bytnicy
Bytnica 73
66-630 Bytnica

2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Bytnica
Bytnica 52
66-630 Bytnica

Ilona
Kowalczuk

Elektronicznie podpisany
przez Ilona Kowalczuk
Data: 2024.07.08 14:22:40
+02'00'

Z upoważnienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krośnie Odrzańskim
Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Ilona Kowalczuk
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)



**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Nadodrzańska 24

NIP: 926-12-96-375, e-mail: psse.krosnoodrzańskie@sanepid.gov.pl
tel. (068) 383 53 70, 383 80 77, fax (068) 383 53 70


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

K O M U N I K A T

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia
8 lipca 2024 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Grabinie,
zaopatrującego w wodę miejscowość Grabin (Gm. Bytnica).**

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Grabin** stwierdził, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ze względu na przekroczenie zawartości parametru żelaza. W związku z powyższym stwierdzona została warunkowa przydatność wody do spożycia.

Przekroczenie wyżej wymienionego parametru nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może natomiast pogorszyć właściwości organoleptyczne wody. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności wdrożonych działań naprawczych.

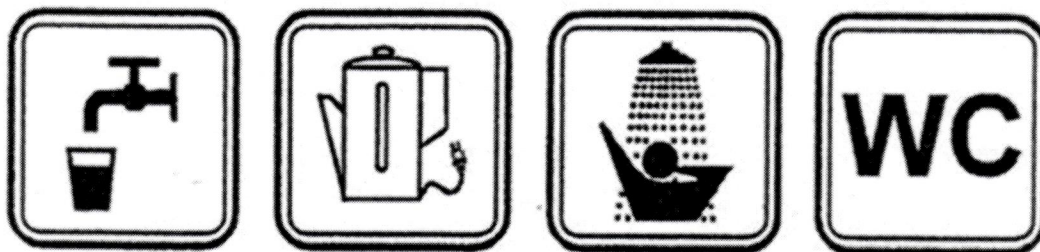

**Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych
i gospodarczych.**

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.


Z upoważnienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krośnie Odrzańskim
Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Ilona Kowalczyk

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Ilona
Kowalczyk

Elektronicznie podpisany
przez Ilona Kowalczyk
Data: 2024.07.08 14:21:47
+02'00'

Dokument elektroniczny

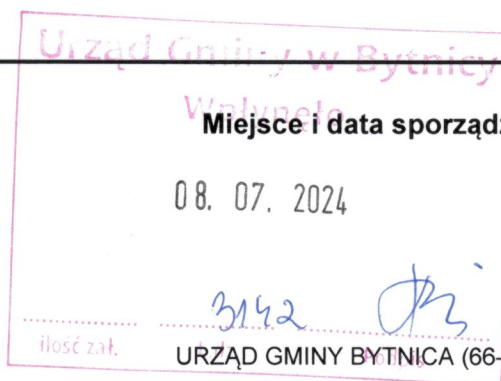

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

08. 07. 2024

2024-07-08

Dane nadawcy

PSSE Krosno Odrzańskie
Telefon: +48683835370
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Nadodrzańska 24
Województwo: LUBUSKIE
Powiat: krośnieński
Gmina: Krosno Odrzańskie (miasto)

Dane adresata

URZĄD GMINY BYTNICA (66-630 BYTNICA, WOJ.
LUBUSKIE)

HK.W.9020.24.2024

Ocena jakości wody do spożycia wo. wiejski w Grabinie.

Ocena jakości wody do spożycia wo. wiejski w Grabinie.
Komunikat z dnia 8 lipca 2024r.

Załączniki:

- 1.
- 2.

HK_W_9020_24_2024_ocena_war_Grabin_Fe.pdf
HK_W_9020_24_2024_Komunikat_Grabin_Fe.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny